



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ταχ/κή Δ/νση: Σαπφούς 22
81 131 Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 2251040716
e-mail: efales@culture.gr

ΠΡΟΣ: α) κ. Κλεάνθη Χατζηδάκη
Σιδηροαλουμινοκατασκευές
Αερ. Γιανναρέλλη 30, 81100 Μυτιλήνη
Email: kl.xatzidakis@yahoo.gr

β) κ. Γρηγόριο Δελόγκο
Βιοτεχνία μεταλλικών κατασκευών
αλουμινίου, σιδήρου, εμπόριο
TK 81101 Αγιάσος Λέσβου
Email: delo1981@yahoo.com

γ) την Ε. & Α. Τυρανής & Σία Ο.Ε., Aluplus
Κατασκευές αλουμινίου, σιδήρου, εμπόριο
81200 Ροδαφνίδια Πλωμάρι Λέσβου
Email: tyranis.aluplus@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας (CPV: 34928200-0/Περιφράξεις), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΦΑ Λέσβου, στο πλαίσιο του 1^{ου} έργου: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου» του έργου: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου».

Η κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης θα πραγματοποιηθεί από τις πιστώσεις του επιχειρησιακού προγράμματος ΕΣΠΑ 2021–2027 Βορείου Αιγαίου και ειδικότερα του 1^{ου} υποέργου: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου» του έργου: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου», με κωδικό 2024ΕΠ08870015 της ΣΑ ΕΠ 0887 και με MIS 6006971, που υλοποιείται με τη μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α'/9-3-2021), παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος οφείλεται να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

- α.** Απόσπασμα ποινικού μητρώου
- β.** Φορολογική ενημερότητα
- γ.** Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου, από εγκεκριμένο πάροχο έκδοσης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. πρωτ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 ΚΥΑ, ΦΕΚ τεύχος Β'/2385/12-4-2023 (Α.Δ.Α.:97Κ8ΗΖΗ5), που εκδίδεται στο πλαίσιο των ν. 4412/2016, 4413/2016 και 3978/2011 προς την Αναθέτουσα αρχή με κωδικό (ΑΑΗΤ):



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



1022.000000000000079. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης των πεδίων του ΗΤ είναι διαθέσιμες στον «Οδηγό Μορφότυπου» που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣΔΔ στη διαδρομή: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice>.

Παρακαλούμε όπως μας προσκομίσετε σχετική προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης στον αρχαιολογικό χώρο της Ηφαιστίας, (CPV: 34928200-0/Περιφράξεις), εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (<https://cerpp.eprocurement.gov.gr>).

**Ο Προϊστάμενος της Εφορείας
Αρχαιοτήτων Λέσβου
κ.α.α.**

**Κοκκώνα Ρούγγου
ΠΕ Αρχαιολόγων**



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ


Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου» της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου» με κωδικό ΟΠΣ 6006971, απολογιστικά και με αντεπιστάσια από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, κρίνεται απαραίτητη η κατασκευή και τοποθέτηση δύο περιφράξεων και η κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης θύρας περίφραξης.


A. Προδιαγραφές

Στην προσφορά περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση της θύρας καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση δύο περιφράξεων .

Αναλυτικά, απαιτούνται, σύμφωνα με τα παρακάτω σχέδια:


Σχέδιο 1: Η νέα περίφραξη ανασκαφής Ηφαιστίας.

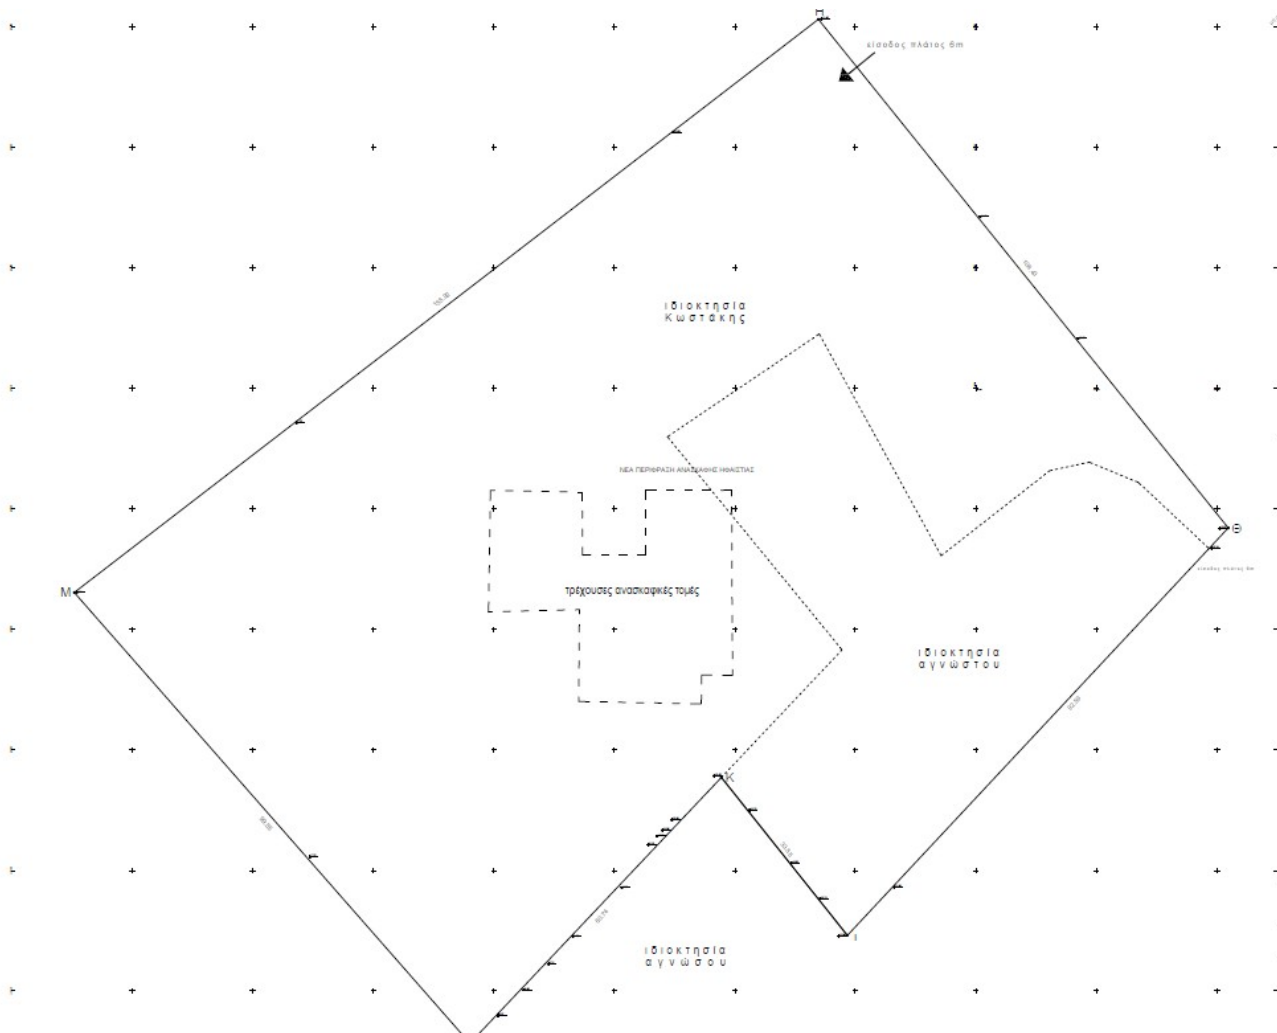

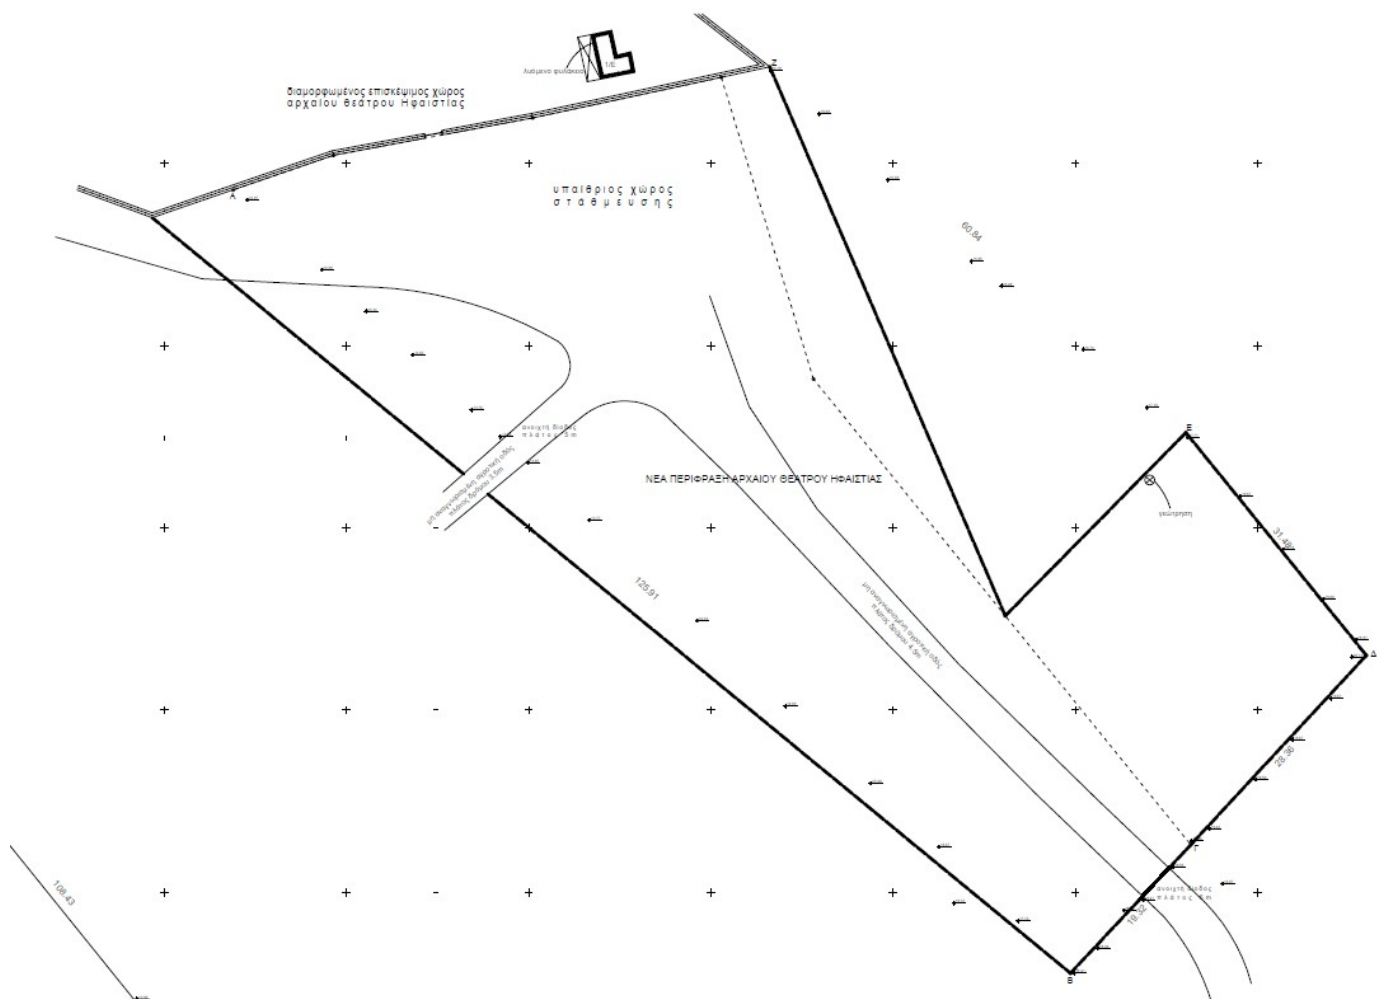

Σχέδιο 2: Η νέα περίφραξη αρχαίου θεάτρου Ηφαιστίας.

Σχέδιο 3: Τύπος νέας περίφραξης ανασκαφής Ηφαιστίας με δίφυλλη μεταλλική θύρα

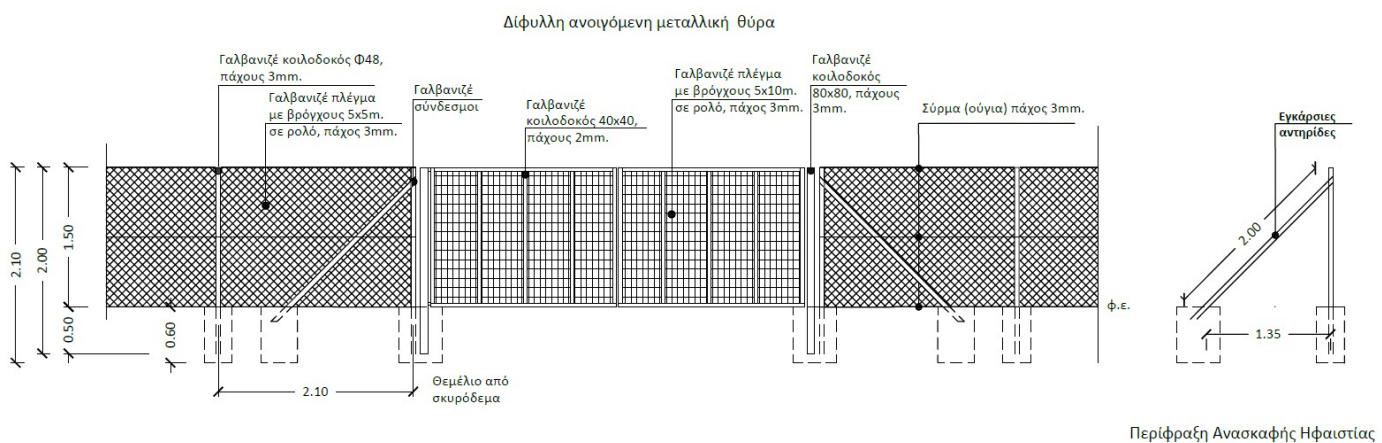


Περίφραξη Ανασκαφής Ηφαιστίας



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



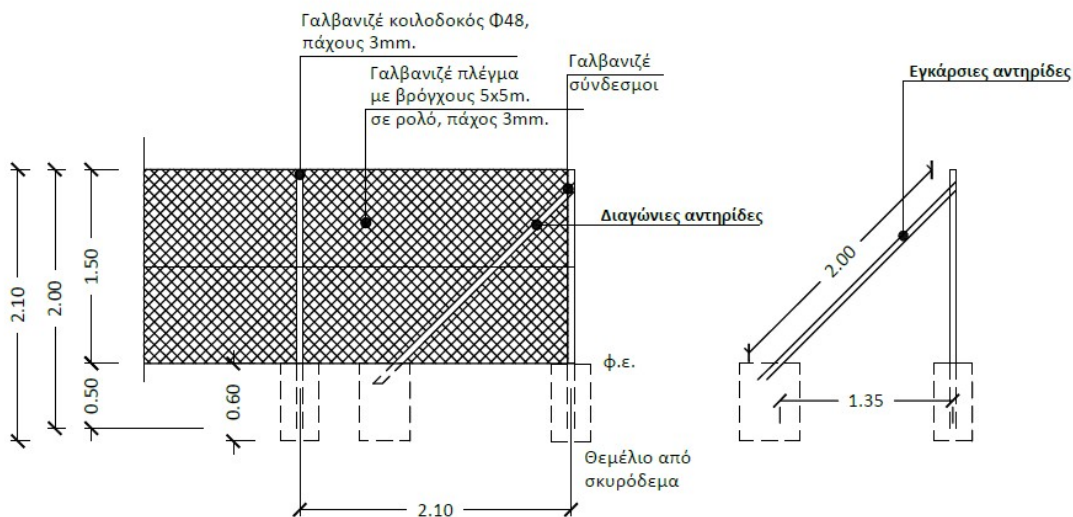

Νέα περίφραξη αρχαίου θεάτρου Ηφαιστίας

Σχέδιο 4: Τύπος νέας περίφραξης αρχαίου θεάτρου Ηφαιστίας

1. Περιφράξεις:

- Ηλεκτροσυγκολλητό (πονταριστό) φύλλο, γαλβανιζέ εν θερμώ, 1,5 m ύψους, πάχους σύρματος 3,0 mm και μάτι 5x5 cm. Το ύψος του συρματοπλέγματος θα είναι 1,50 m και θα συνδεθεί στους κατακόρυφους μεταλλικούς ορθοστάτες με σύρμα ενίσχυσης (ούγια), διαμέτρου 4 mm, σε τρεις σειρές (πάνω – μέσον – κάτω), με την χρήση ειδικών τερματικών και ενδιάμεσων τεντωτήρων.
- Οι ορθοστάτες θα είναι χαλύβδινοι κοιλοδοκοί, κυκλικής διατομής, γαλβανισμένοι εν θερμώ, εξωτερικής διαμέτρου Φ48, βαρέως τύπου πάχους 3,0 mm, ύψους 2,00 m και θα τοποθετούνται ανά περίπου 2.10 m. Στο επάνω μέρος θα φέρουν πέλματα (τάπες) στεγάνωσης.
- Οι ορθοστάτες θα πακτωθούν σε βάσεις σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 XS1 ύψους 0,60 m.
- Στα σημεία ανοιγμάτων/θυρών και σε σημεία αλλαγής διεύθυνσης, οι κατακόρυφοι ορθοστάτες θα συνδέονται στο επίπεδο του πλέγματος με διαγώνιες αντηρίδες, ίδιας ποιότητας και διατομής με τους ορθοστάτες, με ειδικούς συνδέσμους (χούφτες).
- Οι ορθοστάτες ανά 20 μ. περίπου θα στηρίζονται σε εγκάρσιες αντηρίδες, ίδιας ποιότητας και διατομής με τους ορθοστάτες, με ειδικούς συνδέσμους (χούφτες).

2. Θύρα περίφραξης ανασκαφής Ηφαιστίας:

Θα κατασκευαστεί και τοποθετηθεί μια ανοιγόμενη δίφυλλη μεταλλική θύρα, γαλβανιζέ, μήκους 4,0m. και συνολικού ύψους 1,50 m. Κάθε φύλλο της δίφυλλης θύρας θα έχει πλάτος 2m και ύψος 1,50 m. Θα κατασκευαστούν από σκελετό με κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής 40x40x2 mm ύψους 2μ. γαλβανισμένοι εν ψυχρώ και θα στηρίζονται σε κοιλοδοκούς ορθογωνικής διατομής 80x80x3 mm ύψους 2μ. γαλβανισμένοι εν ψυχρώ Η πλήρωση των φύλλων θα γίνει με ηλεκτροσυγκολλητό πλέγμα, με γαλβανιζέ σύρμα, διαστάσεων οπής (μάτι) 50x100 mm, διαμέτρου σύρματος 3,00 mm. Για την τοποθέτηση του πλέγματος θα τοποθετηθούν κεντρικά του πλαισίου κάθε φύλλου λάμες σχήματος Γ, πλάτους 20x20 mm ανάμεσα στις οποίες θα συγκολληθεί το πλέγμα. Οι κοιλοδοκοί στήριξης θα πακτωθούν σε βάσεις σκυροδέματος κατηγορίας C25/30 XS1 ύψους 0,60 m

Στην κατασκευή και τοποθέτηση θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα για τη τοποθέτηση και λειτουργία της (μεντεσέδες, κλειδαριά κτλ.).

Τα ανά είδος υλικά πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:



1. Ηλεκτροσυγκολλητό (πονταριστό) πλέγμα περίφραξης σε φύλλα, με γαλβανιζέ εν θερμώ σύρμα, διαστάσεων οπής (μάτι) 50x50 mm, διαμέτρου σύρματος 3,00 mm και ύψους πλέγματος 1,50 m και για την θύρα ηλεκτροσυγκολλητό (πονταριστό) πλέγμα με γαλβανιζέ εν θερμώ σύρμα, διαστάσεων οπής (μάτι) 100x50 mm, διαμέτρου σύρματος 3,00 mm και ύψους πλέγματος 1,50 m.
2. Χαλύβδινι κοιλοδοκοί βαρέως τύπου, κυκλικής διατομής, διαμέτρου 1 1/2'' (Φ48), πάχους 3 mm, γαλβανισμένοι εν θερμώ.
3. Χαλύβδινι κοιλοδοκοί βαρέως τύπου, διατομής, 80x80, πάχους 3 mm, γαλβανισμένοι εν ψυχρώ.
4. Χαλύβδινι κοιλοδοκοί βαρέως τύπου, διατομής, 40x40, πάχους 3 mm, γαλβανισμένοι εν ψυχρώ.
5. Σύρμα ενίσχυσης (ούγια), διαμέτρου 4 mm (No19), γαλβανισμένο εν θερμώ.
6. Σύρμα δεσίματος, διαμέτρου 1,5 mm (No10), γαλβανισμένο εν θερμώ.
7. Πέλματα (τάπες) στεγάνωσης ορθοστατών, pvc, εσωτερικής τοποθέτησης για σωλήνα διαμέτρου 1 1/2''.
8. Ειδικοί σύνδεσμοι γαλβανιζέ (χούφτες) για μονή αντηρίδα από σωλήνα διαμέτρου 1 1/2''.
9. Ειδικά τερματικά σύρματος (εντατήρες) γαλβανιζέ.
10. Ειδικά τεμάχια (μεντεσέδες, κλειδαριά, λάμες).
11. Σκυρόδεμα C25/30.

Στην προμήθεια των συνδέσμων συμπεριλαμβάνονται τα απαραίτητα εξαρτήματα στερέωσης (βίδες, παξιμάδια, κ.α.).

Η ποιότητα των χαλύβδινων στοιχείων, η προετοιμασία των επιφανειών μεταλλικών δομικών στοιχείων για γαλβάνισμα και η αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών κατασκευών με γαλβάνισμα γίνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, ISO, ΕΛΟΤ, DIN.

Η προμήθεια σκυροδέματος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αναθεωρημένου Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016).

B. Γενικοί και ειδικοί όροι

- Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν προσφορά λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των παραπάνω προϊόντων
- Η προμήθεια των υλικών να είναι από χώρα εντός της Ε.Ε. με τις προδιαγραφές ποιότητας που αυτή ορίζει (ISO, ΕΛΟΤ, DIN, Qualanod ή Qualicoat κλπ).
- Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας των προϊόντων, την χώρα προέλευσης και τον χρόνο εγγύησης τους.
- Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα ελέγχου των γαλβανισμένων σιδηρών στοιχείων.
- Όλα τα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται τουλάχιστον από διετή εγγύηση.
- Η μεταφορά όλων των προϊόντων στον χώρο του έργου είναι ευθύνη του αναδόχου.
- Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν απαιτούν τις απαραίτητες προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής έκθεσης ή δεν συνοδεύονται από τα σχετικά πιστοποιητικά ποιότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαθιστά με δικές του δαπάνες.
- Σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι ελαττωματικά από την κατασκευή τους ή υποστούν βλάβη κατά την αποθήκευση στον χώρο του αναδόχου ή κατά την μεταφορά τους, στον χώρο του έργου, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει με νέα με δικές του δαπάνες.
- Η παραλαβή των προϊόντων θα γίνεται μόνο όταν αυτά πληρούν τις προδιαγραφές της παρούσας τεχνικής έκθεσης και συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά ποιότητας και τον χρόνο εγγύησης τους.



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στοιχεία Προσφέροντος

Επωνυμία:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:

Fax:

Email:

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ

Έργο: «Εκσυγχρονισμός υποδομών αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας ν. Λήμνου»

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
	Κατασκευή περίφραξης αρχαιολογικού χώρου Ηφαιστίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της ΕΦΑ Λέσβου (CPV: 34928200-0/Περιφράξεις)	
	ΦΠΑ	
	ΣΥΝΟΛΟ	

Ο προσφέρων
(Υπογραφή – Σφραγίδα)



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

